

Sample

発行No. NS000000-01Z-1

〇〇〇〇株式会社 様

アスベスト含有調査

分析結果報告書

2025年4月



ユーロフィン日本総研株式会社

Sample 分析結果一覧



報告書宛先: ○○○○株式会社 様
件 名: アスベスト含有調査
現場住所: ○○県○○市○○町○○番地
分析方法: 定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021
特記事項: -

発行No. NS000000-01Z-1

発行日 2025年4月8日

ユーロフィン日本株式会社
浜松アスベスト検査センター
静岡県浜松市中央区○○町○○番地
TEL:053(425)7583



No.	試料名			採 取 日	検出の有無
	採 取 場 所				
定 性 分 析 結 果					定量分析結果
層	外 観 色	層 割 合	アスベスト名 (推定含有率)		基準値 0.1 %以下
001	仕上塗材			2025/3/28	検 出
	外壁				
	1	乳白色	10 %	—	Chr 0.8 %
	2	白	40 %	—	
	3	灰	20 %	Chr(0.1 %-5 %)	
	4	ライトグレー	30 %	—	
	—	—	—	—	
—					
002	アスファルト防水			2025/3/28	検 出
	屋上				
	1	灰	10 %	—	Tre/Act 3.0 %
	2	黒	90 %	Act(0.1 %-5 %)	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
—					
003	岩綿吸音板			2025/3/28	検 出
	1階 天井				
	1	乳白色	10 %	—	Chr 1.3 %
	2	ライトグレー	90 %	Chr(0.1 %-5 %)	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
—					
004	クロス+石膏ボード			2025/3/28	検 出
	1階 壁				
	1	乳白色	5 %	—	Chr 0.3 %
	2	黄	5 %	Chr(0.1 %-5 %)	
	3	ベージュ	5 %	—	
	4	白	80 %	—	
	5	ベージュ	5 %	—	
—					
005	Pタイル			2025/3/28	不検出
	3階 床				
	1	乳白色	70 %	—	—
	2	ベージュ	10 %	—	
	3	ライトグレー	20 %	—	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
—					

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリンタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

Sample 分析結果報告書

〇〇〇〇株式会社様*

発行No. NS000000-01Z-1-001
発行日 2025年4月8日

試料受付: 2025年4月3日
分析期間: 2025年4月3日 ~ 2025年4月8日
採取区分: 持ち込み
試料採取者*: 〇〇 〇〇

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
浜松アスベスト事業部
住 所 〒430-0837 静岡県浜松市中央区西島町1325番地
TEL(053)425-7531(代) FAX(053)425-7531
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 〇〇 〇〇

件 名*: アスベスト含有調査
現場住所*: 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

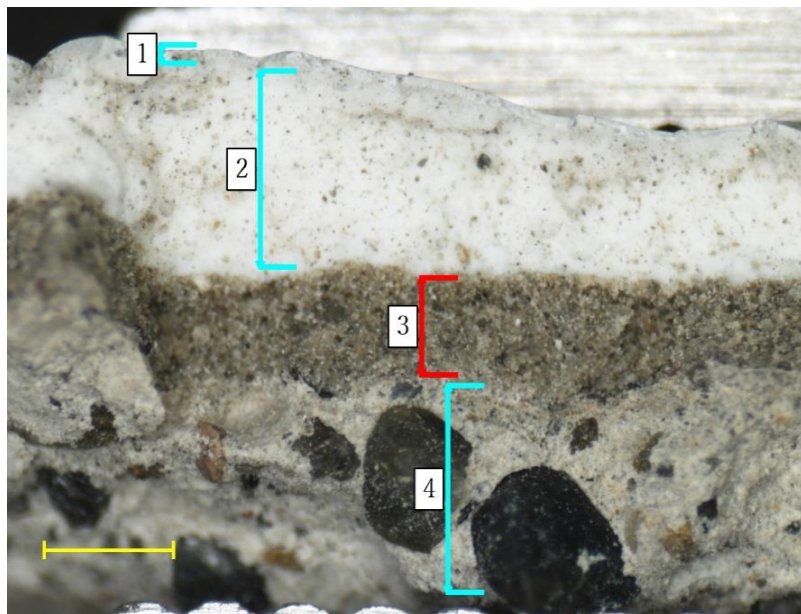
ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		仕上塗材		
採取場所*		外壁		
採取年月日*		2025年3月28日		
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021		
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	10 %	-	Chr 検出
2	白	40 %	-	
3	灰	20 %	Chr(0.1 %-5 %)	
4	ライトグレー	30 %	-	Chr 0.8 %
-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真				
アスベスト	伸長の符号		屈折率	
クリソタイル				
	正の符号		1.550 青 (⊥)	
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析試料写真

発行No. NS000000-01Z-1-001

試料名称*		仕上塗材																																	
採取場所*		外壁																																	
外観																																			
	 黄色バーの長さは約1 mmです。 赤部 検出層																																		
拡大	分析結果 <table><tr><th colspan="4">定性分析</th><th>検出の有無</th></tr><tr><th>層</th><th>外観色</th><th>層割合</th><th>推定含有率</th><th>定量分析</th></tr><tr><td>1</td><td>乳白色</td><td>10 %</td><td>-</td><td rowspan="3">Chr 検出</td></tr><tr><td>2</td><td>白</td><td>40 %</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>灰</td><td>20 %</td><td>Chr(0.1 %-5 %)</td></tr><tr><td>4</td><td>ライトグレー</td><td>30 %</td><td>-</td><td rowspan="2">Chr 0.8 %</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			定性分析				検出の有無	層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析	1	乳白色	10 %	-	Chr 検出	2	白	40 %	-	3	灰	20 %	Chr(0.1 %-5 %)	4	ライトグレー	30 %	-	Chr 0.8 %	-	-	-	-
	定性分析				検出の有無																														
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析																															
1	乳白色	10 %	-	Chr 検出																															
2	白	40 %	-																																
3	灰	20 %	Chr(0.1 %-5 %)																																
4	ライトグレー	30 %	-	Chr 0.8 %																															
-	-	-	-																																
備考)																																			

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。

・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。

・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析結果報告書

〇〇〇〇株式会社様*

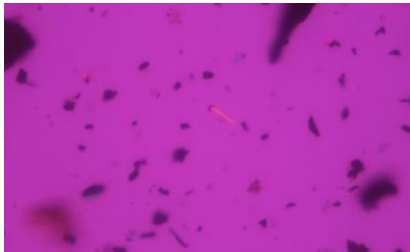
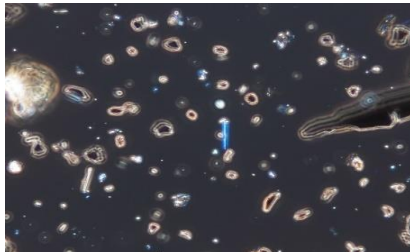
発行No. NS000000-01Z-1-002
発行日 2025年4月8日

試料受付: 2025年4月3日
分析期間: 2025年4月3日 ~ 2025年4月8日
採取区分: 持ち込み
試料採取者*: 〇〇 〇〇

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
住所 浜松アスベスト事業部
〒430-0837 静岡県浜松市中央区西島町1325番地
TEL(053)425-7531(代) FAX(053)425-7533
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 〇〇 〇〇

件名*: アスベスト含有調査
現場住所*: 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

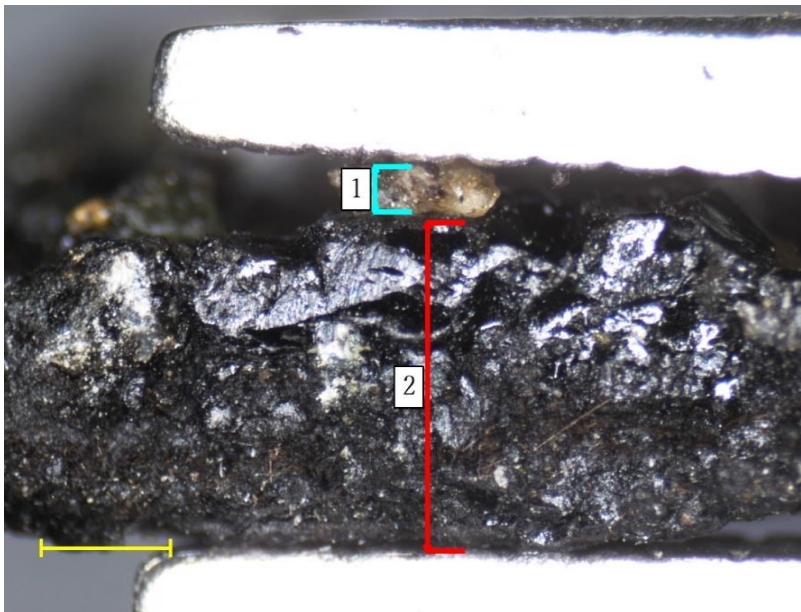
ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		アスファルト防水		
採取場所*		屋上		
採取年月日*		2025年3月28日		
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021		
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	灰	10 %	-	Act 検出
2	黒	90 %	Act(0.1 %-5 %)	
-	-	-	-	
-	-	-	-	Tre/Act 3.0 %
-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真				
アスベスト		伸長の符号		屈折率
アクチノライト				
		正の符号		1.630 青 (⊥)
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析試料写真

発行No. NS000000-01Z-1-002

試料名称*		アスファルト防水	
採取場所*		屋上	
外 観			
拡 大			
	赤部 検出層 黄色バーの長さは約1 mmです。		
分析結果			
定性分析			
層	外 観 色	層割合	推 定 含 有 率
1	灰	10 %	-
2	黒	90 %	Act(0.1 %-5 %)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			Act 検出
			Tre/Act 3.0 %
備考)			

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。

・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。

・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析結果報告書

〇〇〇〇株式会社様*

発行No. NS000000-01Z-1-003

発行日 2025年4月8日

試料受付: 2025年4月3日

分析期間: 2025年4月3日 ~ 2025年4月8日

採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 〇〇 〇〇

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社

浜松アスベスト事業部

住 所 〒430-0837 静岡県浜松市中央区西島町1325番地

TEL(053)425-7531(代) FAX(053)425-7533

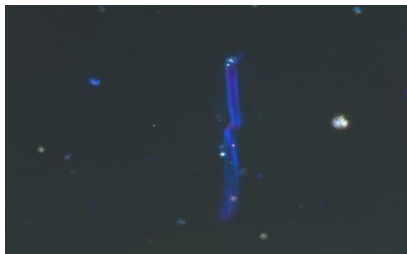
試験管理者 朝井 啓次郎

分析実施者 〇〇 〇〇

件 名*: アスベスト含有調査

現場住所*: 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		岩綿吸音板		
採取場所*		1階 天井		
採取年月日*		2025年3月28日		
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021		
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	10 %	-	Chr 検出
2	ライトグレー	90 %	Chr(0.1 %-5 %)	
-	-	-	-	Chr 1.3 %
-	-	-	-	
-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真				
アスベスト		伸長の符号		屈折率
クリソタイル				
	正の符号		1.550 青 (⊥)	
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

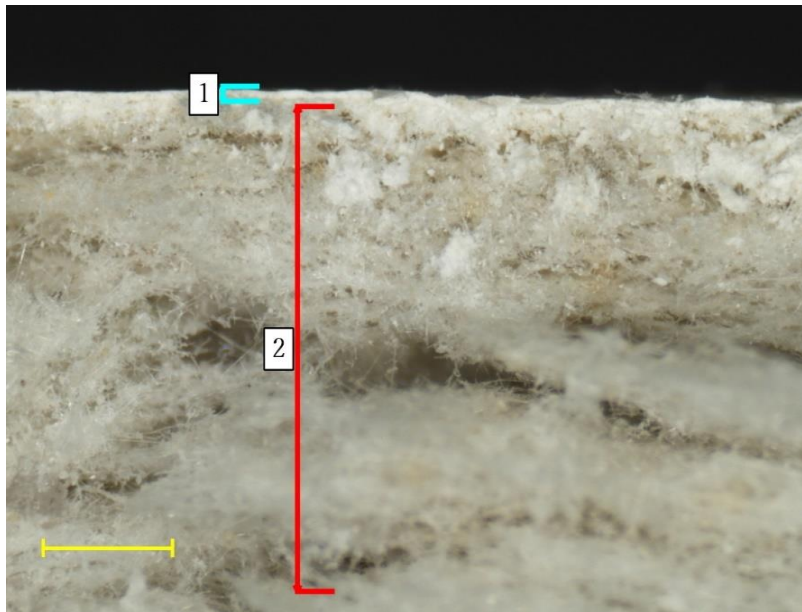
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析試料写真

発行No. NS000000-01Z-1-003

試料名称*		岩綿吸音板	
採取場所*		1階 天井	
外観			
拡大			
	黄色バーの長さは約1 mmです。		
分析結果			
定性分析			
層	外観色	層割合	推定含有率
1	乳白色	10 %	-
2	ライトグレー	90 %	Chr(0.1 %-5 %)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			Chr 1.3 %
備考)			

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。

・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。

・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析結果報告書

〇〇〇〇株式会社様*

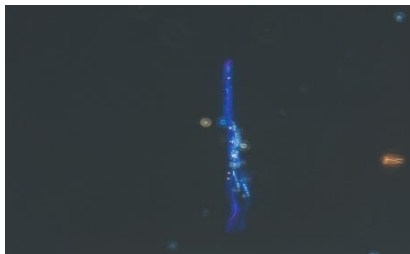
発行No. NS000000-01Z-1-004
発行日 2025年4月8日

試料受付: 2025年4月3日
分析期間: 2025年4月3日 ~ 2025年4月8日
採取区分: 持ち込み
試料採取者*: 〇〇 〇〇

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
住所 浜松アスベスト事業部
〒430-0837 静岡県浜松市中央区西島町1325番地
TEL(053)425-7531(代) FAX(053)425-7531
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 〇〇 〇〇

件名*: アスベスト含有調査
現場住所*: 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

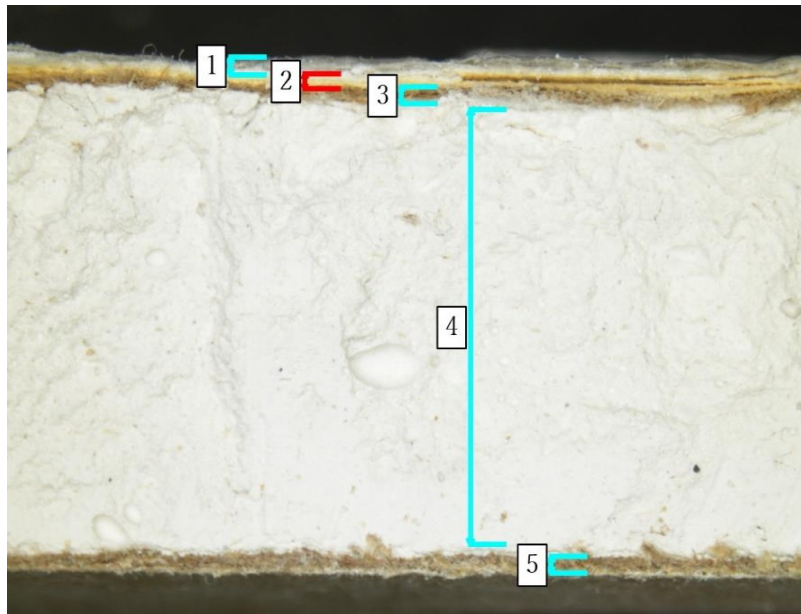
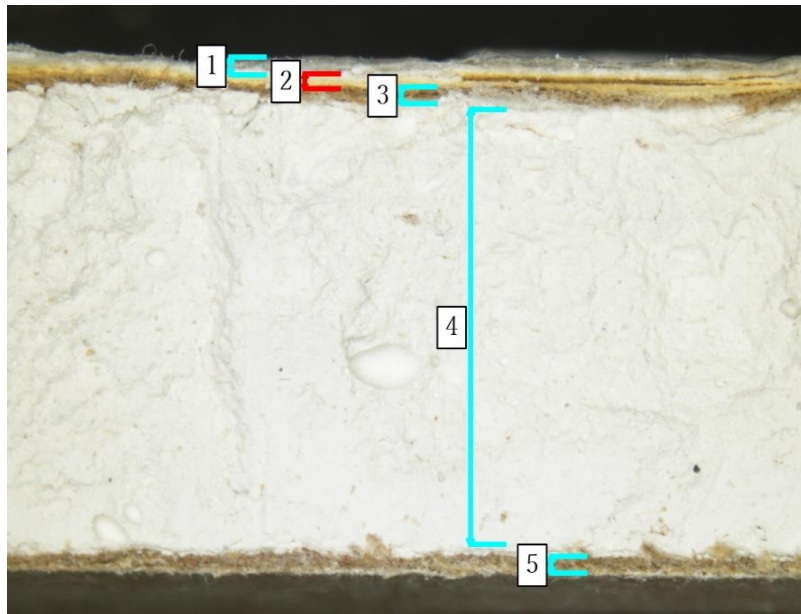
ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		クロス+石膏ボード		
採取場所*		1階 壁		
採取年月日*		2025年3月28日		
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021		
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	5 %	-	Chr 検出
2	黄	5 %	Chr(0.1 %-5 %)	
3	ベージュ	5 %	-	
4	白	80 %	-	Chr 0.3 %
5	ベージュ	5 %	-	
偏光顕微鏡写真				
アスベスト		伸長の符号		屈折率
クリソタイル				
		正の符号		1.550 青 (⊥)
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析試料写真

発行No. NS000000-01Z-1-004

試料名称*		クロス+石膏ボード		
採取場所*		1階 壁		
外観				
				
拡大				
	赤部 検出層			
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	5 %	-	Chr 検出
2	黄	5 %	Chr(0.1 %-5 %)	
3	ベージュ	5 %	-	
4	白	80 %	-	Chr 0.3 %
5	ベージュ	5 %	-	
備考)				

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。

・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。

・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析結果報告書

〇〇〇〇株式会社様*

発行No. NS000000-01Z-1-005

発行日 2025年4月8日

試料受付: 2025年4月3日

分析期間: 2025年4月3日 ~ 2025年4月8日

採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 〇〇 〇〇

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社

住 所 浜松アスベスト事業部

〒430-0837 静岡県浜松市中央区西島町1325番地

TEL(053)425-7531(代) FAX(053)425-7533

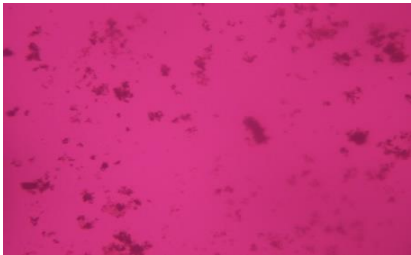
試験管理者 朝井 啓次郎

分析実施者 〇〇 〇〇

件 名*: アスベスト含有調査

現場住所*: 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*	Pタイル			
採取場所*	3階 床			
採取年月日*	2025年3月28日			
分析方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016			
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	70 %	-	不検出
2	ベージュ	10 %	-	
3	ライトグレー	20 %	-	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	
偏光顕微鏡写真				
伸長の符号				
不検出				
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

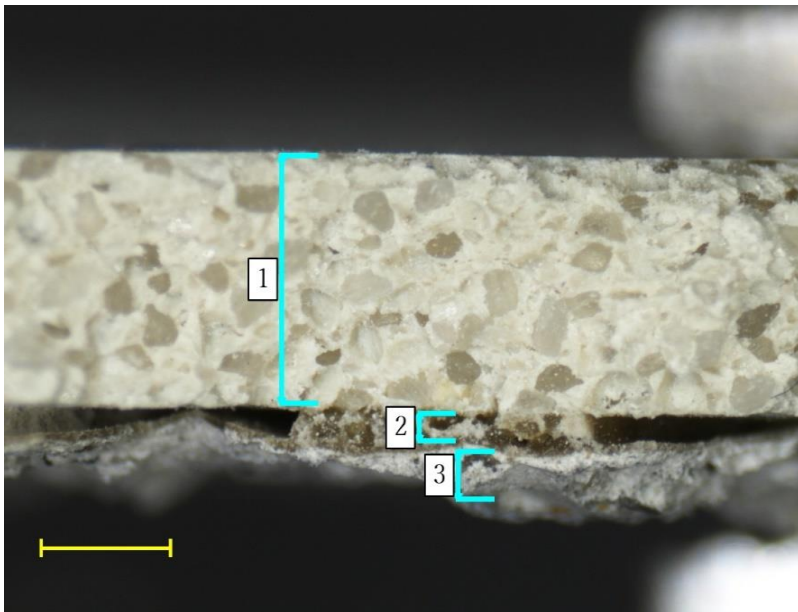
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

Sample 分析試料写真

発行No. NS000000-01Z-1-005

試料名称*		Pタイル	
採取場所*		3階 床	
外 観			
拡 大			
	黄色バーの長さは約1 mmです。		
分析結果			
定性分析			
層	外 観 色	層割合	推 定 含 有 率
1	乳白色	70 %	-
2	ベージュ	10 %	-
3	ライトグレー	20 %	-
-	-	-	-
-	-	-	-
検出の有無			定 量 分 析
不検出			-
備考)			

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロソドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。
・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

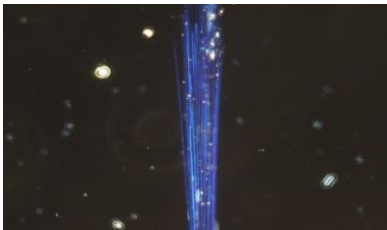
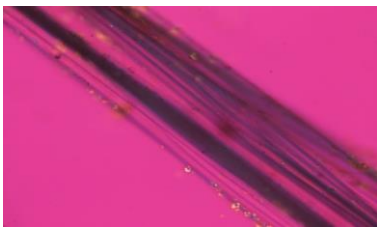
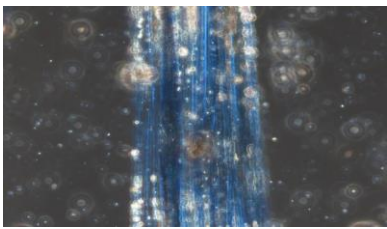
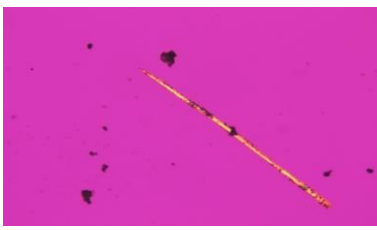
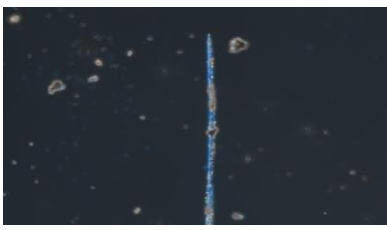
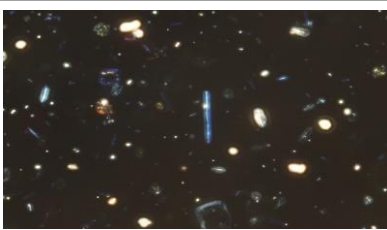
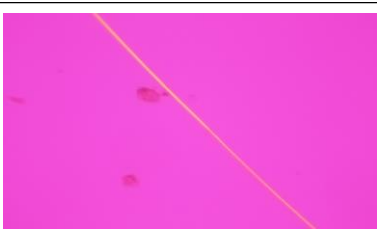
Sample

分析方法の概要: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法－ 第1 部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

偏光顕微鏡を用いて、建材製品中及び天然鉱物中のアスベスト含有の有無を判定する方法です。

試料の性状に応じた試料調製・前処理の後、実体顕微鏡によるアスベスト繊維の観察を行い、偏光顕微鏡にてアスベストの種類を同定します。アスベストは種類ごとに、複数の光学的特性（形態、色及び多色性、複屈折、消光角、伸長の符号、屈折率）に特徴的な違いがあるため、その種類を同定することができます。光学顕微鏡による観察に加えて、確認分析に走査型電子顕微鏡も使用します。手順、用語の詳細はJIS A 1481-1の分析方法をご確認下さい。

アスベストの偏光顕微鏡観察例		
アスベスト	伸長の符号	屈折率
クリソタイル		
アモサイト		
クロシドライト		
トレモライト		
アクチノライト		
アンソフィライト		

Sample

分析方法の概要: JIS A 1481-5:2021

建材製品中のアスベスト含有率測定方法－ 第5 部：X 線回折法によるアスベストの定量分析方法（第1 部の定性的判定方法を用いる場合の方法）

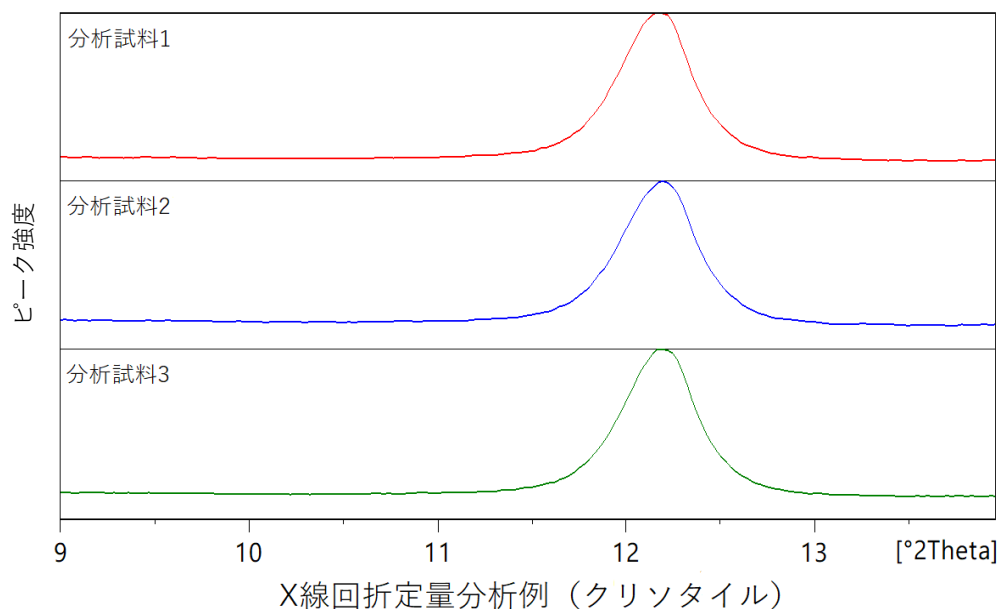
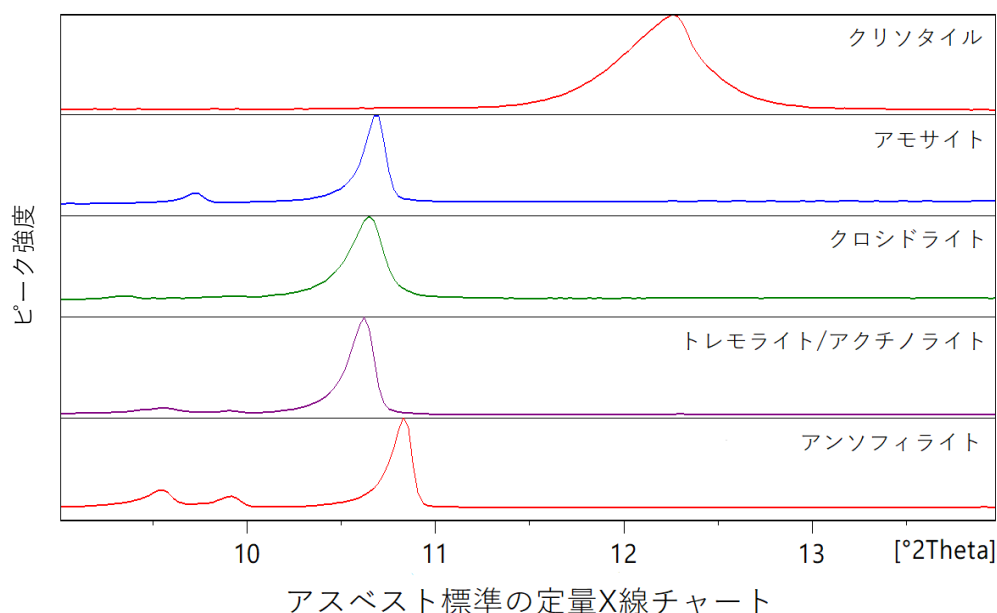
定性分析JIS A 1481-1により検出されたアスベストについて、建材製品中のアスベスト含有率を算出する方法です。

試料の一部を分取し、基底標準吸収補正法を用いてX線回折定量分析方法によってアスベスト含有率を算出します。X線回折定量分析方法では、分析試料のX線回折強度をアスベスト標準と比較することにより、その含有率を算出することができます。なお、アスベストが不純物として含有するおそれのある天然鉱物又はこのような天然鉱物を含む建材製品には、適用できません。X線回折定量分析方法としては、他に日本国内で制定されたJIS A 1481-3があります。これに対し、JIS A 1481-5は国際規格ISO 22262-3の翻訳規格です。詳しい手順、用語の詳細はJIS A 1481-5の分析方法をご確認下さい。

基準値について

労働安全衛生法施行令により、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトを対象に、これらがその重量の0.1%を超えて含有する物が規制の対象となります。

X線回折定量分析例



同一試料から分析試料を三つ作成し、それぞれをX線回折分析装置で測定します。

ご依頼を受けました試料について、ご依頼者から提供された情報を次の通り報告いたします。

試料採取者の所属・氏名	(所属) (株)〇〇〇	(氏名) 〇〇 〇〇			
試料採取者の資格	一般建築物石綿含有建材調査者				
採取箇所等の指示(判断)者の所属・氏名	(所属) 〇〇〇(株)	(氏名) 〇〇 〇〇			
指示者の資格	一般建築物石綿含有建材調査者				
採取年月日	2025年3月28日				
建築物等の種類	鉄骨構造 (S造)				
分析対象試料の概要					
試料 No.	採取年月日	試料採取場所と採取部位	建材等の種類と名称	試料の形状・材質	試料の大きさ (容量)
001	2025年3月28日	外壁	仕上塗材	吹付け	約10cm ³
002	2025年3月28日	屋上	アスファルト防水	板状	約10cm ³
003	2025年3月28日	1階 天井	岩綿吸音板	板状	約10cm ³
004	2025年3月28日	1階 壁	クロス+石膏ボード	板状	約10cm ³
005	2025年3月28日	3階 床	Pタイル	板状	約10cm ³
006	2025年3月28日	3階 床	Pタイル	板状	約10cm ³
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
(その他特記事項)					

石綿事前調査結果報告システム 分析調査実施者情報

参考資料

発行No NS000000-01Z-1

ユーロフィン日本総研株式会社
静岡県浜松市中央区西島町1325

本資料は、元方（元請）事業者にて行う石綿事前調査結果の電子報告に関する情報提供のための参考資料です。
各記載事項は、本発行番号における分析結果のみに適用されます。

■「元方（元請）事業者情報」欄への入力情報

分析調査を実施した者	
氏名	〇〇 〇〇
所属する機関又は法人の名称	ユーロフィン日本総研株式会社
講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会

■「請負事業者情報」欄への入力情報

※弊社が「請負事業者」に該当する場合のみ記載ください。

事業者の名称	ユーロフィン日本総研株式会社									
労働保険番号	22	-	1	-	01	-	021058	-	000	
	元方（元請）事業と同じ		なし（又は不明）							
請負事業者の住所										
郵便番号	430	-	0837							
都道府県・市区町村名等	静岡県浜松市中央区									
住所（続き）	西島町 1 3 2 5									
電話番号（ハイフンなし）	0534257531									
事前調査を実施した者										
氏名	※1									
講習実施機関の名称	※1									
分析調査を実施した者										
氏名	〇〇 〇〇									
講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会									
作業に係る石綿作業主任者の氏名	※2									

<入力に関する注意事項>

- ・実際の入力作業は、元方（元請）事業者が行う必要があります。（代理入力は認められておりません。）
- ・「元方（元請）事業者情報」および「請負事業者情報」欄への入力方法等は、届出ごとに元方（元請）事業者の責任において確認し判断ください。

※1_弊社にて調査を実施した場合の「事前調査を実施した者」に関する情報は、調査報告書をご確認ください。

持込分析の場合は、「事前調査を実施した者」の記載は該当しません。

※2_「作業に係る石綿作業主任者の氏名」の記載は該当しません。

★石綿事前調査結果システムに入力項目はございませんが「分析調査を実施した者」の資格番号が必要な場合、下記情報をご使用下さい。

資格番号 ★	JIS A 1481-1,5 Aランク 認定No.0000A0000
--------	------------------------------------