


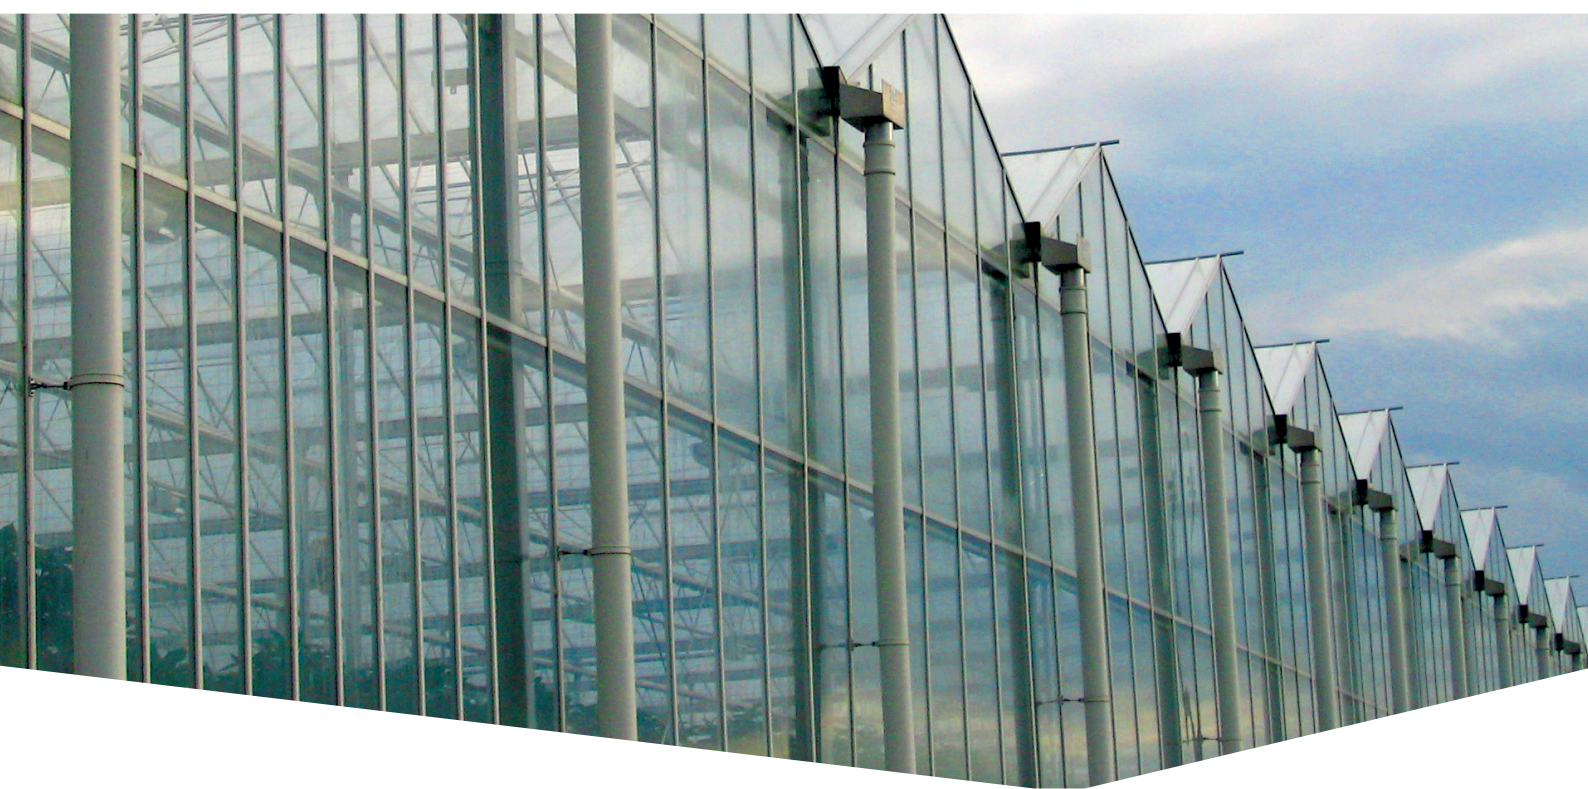

DisinfectorCheck

Viljelyjärjestelmän puhtaus on onnistuneen viljelyn perusehtoja, joten on tärkeää tietää toimiiko desinfioijasi kunnolla? Suorita DisinfectorCheck!

Monet kasvipatogeenit (virukset, bakteerit, sienet ja sukkulamadot) leviävät kasveille ravinteita kuljettavien vesikiertojärjestelmien kautta. Kasvipatogeenien leviämisen estäminen veden välityksellä edellyttää desinfioijan asentamista. Tämäkään kallis investointi ei kuitenkaan välttämättä takaa, että järjestelmä toimii. Jos haluat olla varma, että desinfioijasi toimii oikein, suorita Eurofins Agron DisinfectorCheck.

DisinfectorCheck-tarkistuksessa vesinäyte otetaan sekä desinfioijaa ennen että sen jälkeen. Lähetä näytteet steriileissä pulloissa Eurofins Agron ohjeiden mukaisesti mikrobiologiseen laboratorioon. Laboratoriossamme määritämme aerobisen pesäkeluvun (bakteerien ja sienien lukumäärä) sekä sienien kokonaismäärän. Tarkistamme desinfioinnin tehokkuuden vertaamalla edellä mainittuja kahta näytettä. Prosessi kestää 5 - 7 työpäivää näytteiden vastaanotosta laboratorioon. DisinfectorCheck

soveltuu kaiken tyyppisille desinfioijille (lämpö, UV-säteily tai hapetus otsonin tai vetyperoksidin avulla).

Luotettava

Eurofins Agron DisinfectorCheck on akkreditoitu (Dutch Accreditation Council, ISO 17025). Tämä tarkoittaa sitä, että suoritamme analyysit erittäin luotettavalla tavalla ennalta määrättyjä ohjesääntöjä noudattamalla. Luonnollisesti DisinfectorCheck tuottaa tilannekuvan aikajanan yhdestä pisteestä. Voidaksesi olla varma, että desinfioijasi toimii varmasti oikein, tarkistus tulisi suorittaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Tämä takaa sen, että olet tietoinen desinfioijaasi liittyvistä ongelmista mahdollisimman pian niiden ilmenemisen jälkeen.

Selkeä kuva kasvien kunnosta

Me voimme auttaa sinua varmistamaan satosi kunto ja elinvoimaisuus - ja säilyttämään tilanne sellaisena. PlantDoctorin lisäksi Disinfector-Check:iin ja DNA Multiscan:iin perustuva analyysi auttaa tässä.

Onko sinulla kysymyksiä analyysiraportista?

Asiakaspalvelumme henkilöstö auttaa sinua mielellään.

Kysy näytteenotto-ohjeet ja tarvikkeet asiakaspalvelustamme:

puh. 015 320 400

Tai lähetä sähköposti: viljavuuspalvelu@eurofins.fi

DisinfectorCheck

Sienet ja bakteerit lasketaan vesinäytteiden avulla ottamalla näytteet sekä ennen desinfiointia että desinfiointin jälkeen. Saat analyysiraportin tavoitearvoineen sekä selityksineen 5 - 7 päivän kuluessa.

DNA Multiscan

Nopea rutiininomainen tarkistus mahdollisten sienien ja bakteerien havaitsemiseksi. Vauriot eivät (vielä) ole havaittavia. Vesi, sato ja kasvualusta tarkistetaan käyttämällä DNA-testausta. Kolmen päivän kuluessa saat analyysiraportin, joka ilmaisee missä määrin satosi on altistunut. Voit myös halutessasi pyytää neuvoja. Tällöin saat tutkimusraportin, joka sisältää tiedon vaurioiden laajuudesta, arvion sekä selityksen.

PlantDoctor

Satosi on kärsinyt. Käynnistämme kattavan tutkimuksen, joka kattaa sienet, bakteerit, hyönteiset/tuhoeläimet ja virukset. Analyysin kesto riippuu ongelman luonteesta. Konsultoimme sinua näytteet vastaanotettuaamme ja kun tulokset ovat valmistuneet. Analyysiraportti sisältää ongelmakuvauksen sekä neuvoja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, sekä hoitotoimenpiteistä silloin, ne ovat tarpeen.

